

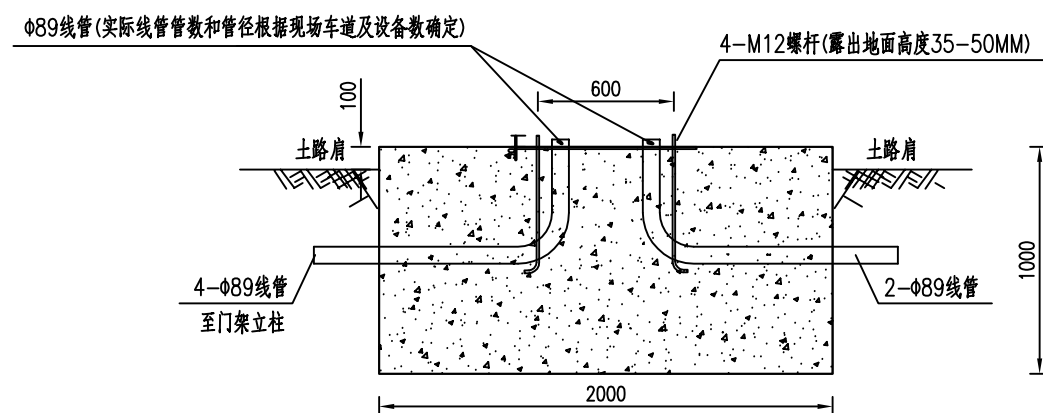


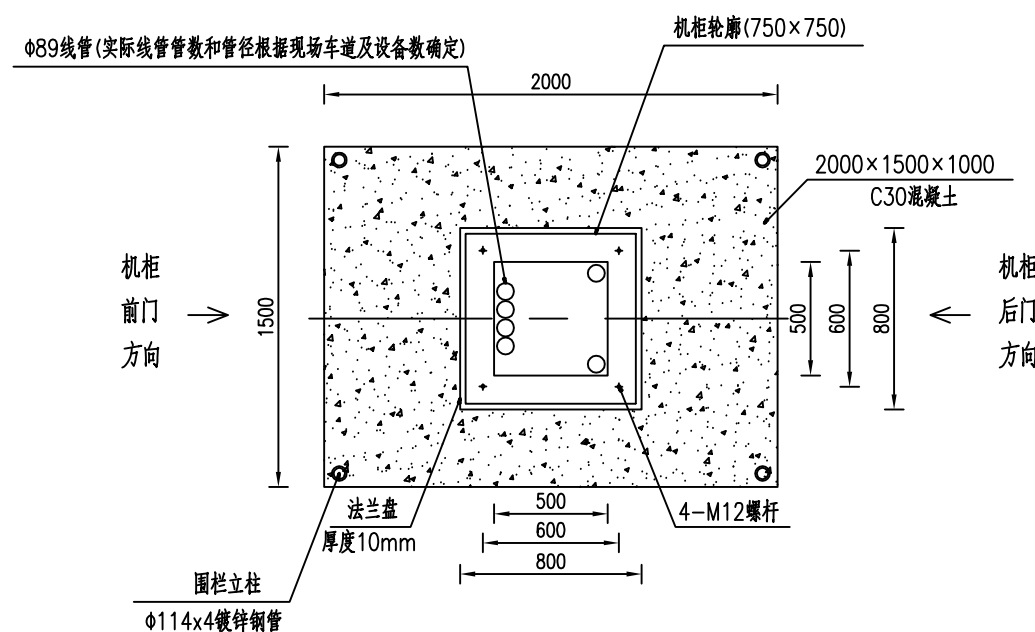

基础立面图

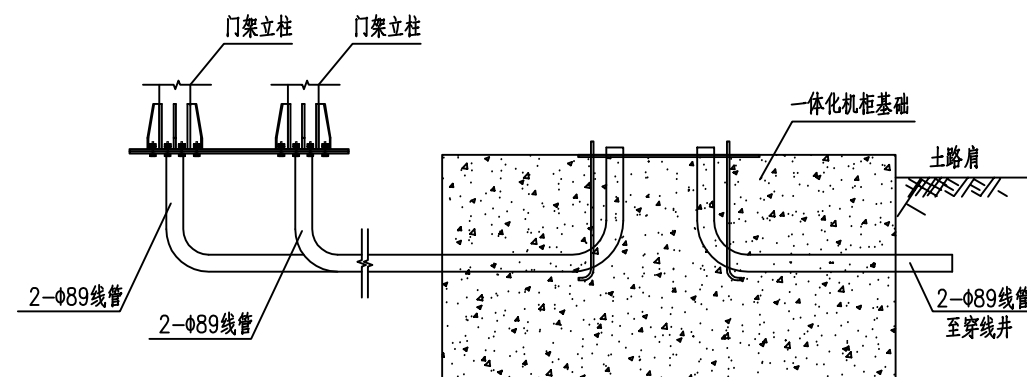

基础平面图

- 注：
- 1、本图尺寸均以mm计；
 - 2、预埋钢管应采用镀锌钢管，防腐方式应符合规范要求，其位置可以根据基础内预埋钢筋分布情况适当微调，但弯曲半径不小于500毫米，避免形成死弯；
 - 3、基础顶面应预埋法兰盘和地脚螺栓，地脚螺栓下面应有弯钩，通过螺母将上部结构固定，每个地脚螺栓处应上两个螺母；
 - 4、在浇筑混凝土时，应注意使底法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础，其上表面与基础顶面齐平，同时保证其顶面水平，顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直；
 - 5、实际线管管数和管径根据现场车道及设备数确定；
 - 6、手井（机柜地脚螺栓安装固定尺寸是600×600，且机柜底座之间的内间距是550×550，若要在机柜底下设置手井，要求尺寸为≤500×500，机柜现场安装时，底座不落到手井区域，就要求底座距离手井边缘有≥25mm的间距，越宽越好，同时考虑到承重，要求地脚螺栓安装孔距手井边缘≥50mm,综上，要求手井宽度≤500x500)；
 - 7、户外综合机柜围栏立柱采用4根φ114×4镀锌钢管,钢管底部与基础焊接固定；
 - 8、户外综合机柜围栏立柱间通过钢丝网焊接，机柜前后门方向需设置钢丝网门，钢丝网网孔规格≤40mm×40mm；
 - 9、钢丝网与立柱钢管须刷环氧沥青防腐，漆层厚度不小于600μm；
 - 10、围栏高度根据户外综合机柜高度而定，不应低于机柜高度。